



FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:100

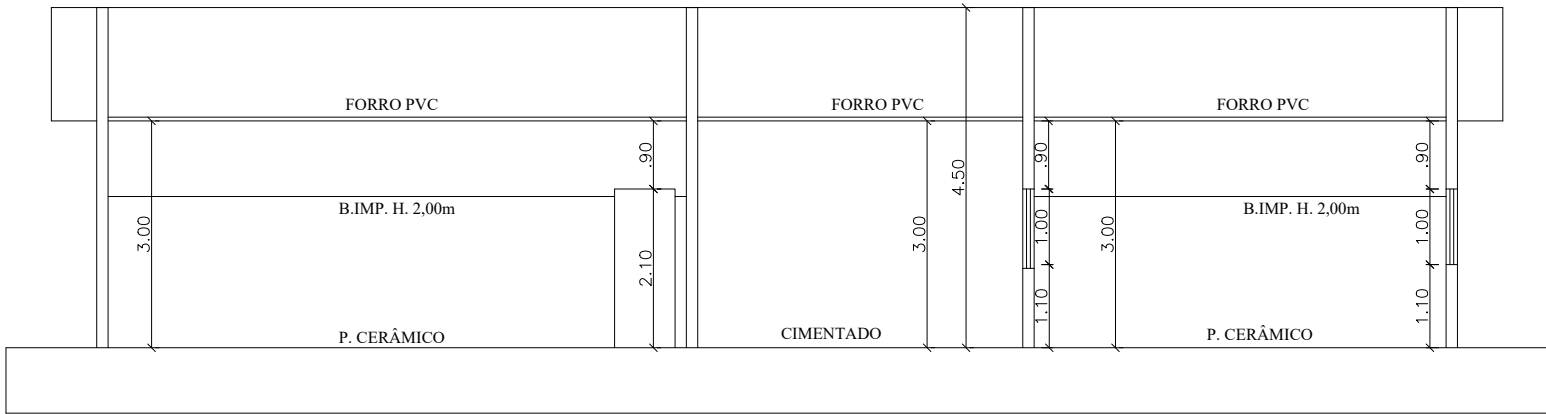


CORTE AA
ESCALA 1:100

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO			
LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	PRÉ-ESCOLA
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCENDIO	
BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018		300 MJ/m² - CONFORME IT14/2019	
EXIGÊNCIAS BÁSICAS			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		PERCURSO MÁXIMO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019.	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTÔNOMOS	
EXTINTORES DE INCÊNDIO		DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019.	
		ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A PÓ QUÍMICO SECO (BC) - 20-B-C	
GLP		EDIFICAÇÃO POSSUI GLP 1 x P13	

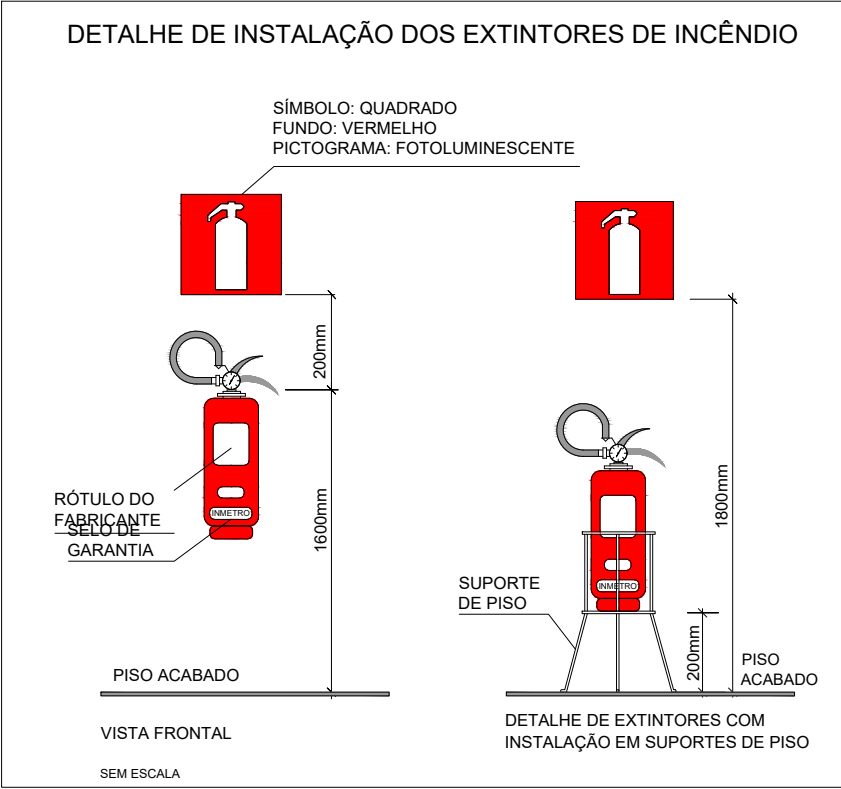




RESUMO DAS ADEQUAÇÕES		
EQUIP.	INTERVENÇÃO	QUANT.
	ADICIONAR PLACA M1, P1 E A2	1 un.
	DESLOCAR EXTINTOR PQS E ADICIONAR PLACA E5	1 un.
	DESLOCAR EXTINTOR AP E ADICIONAR PLACA E5	1 un.
	SUBSTITUIR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE	1 un.

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES	
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANter POSIÇÃO
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR
	EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

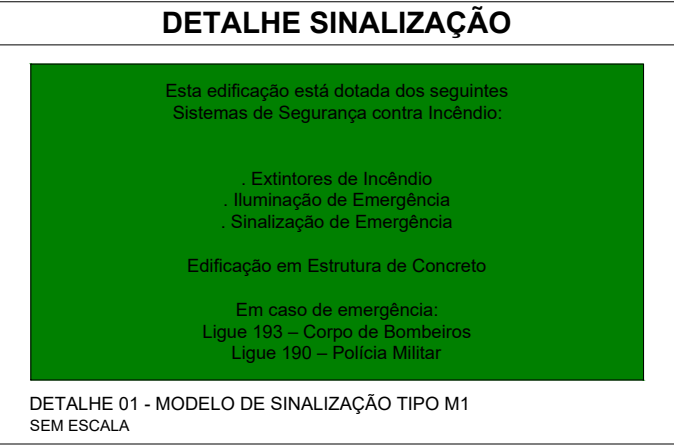

SIMBOLOGIA		
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERG.		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO BC
		ÁGUA PRESSURIZADA
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
		CENTRAL PREDIAL DE GLP
		INDICAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	SAÍDA		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO COD. A2
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO COD. A5
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S2		PROIBIDO FUMAR COD. P1
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS COD. S1		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5
	M1 VER DETALHE	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	

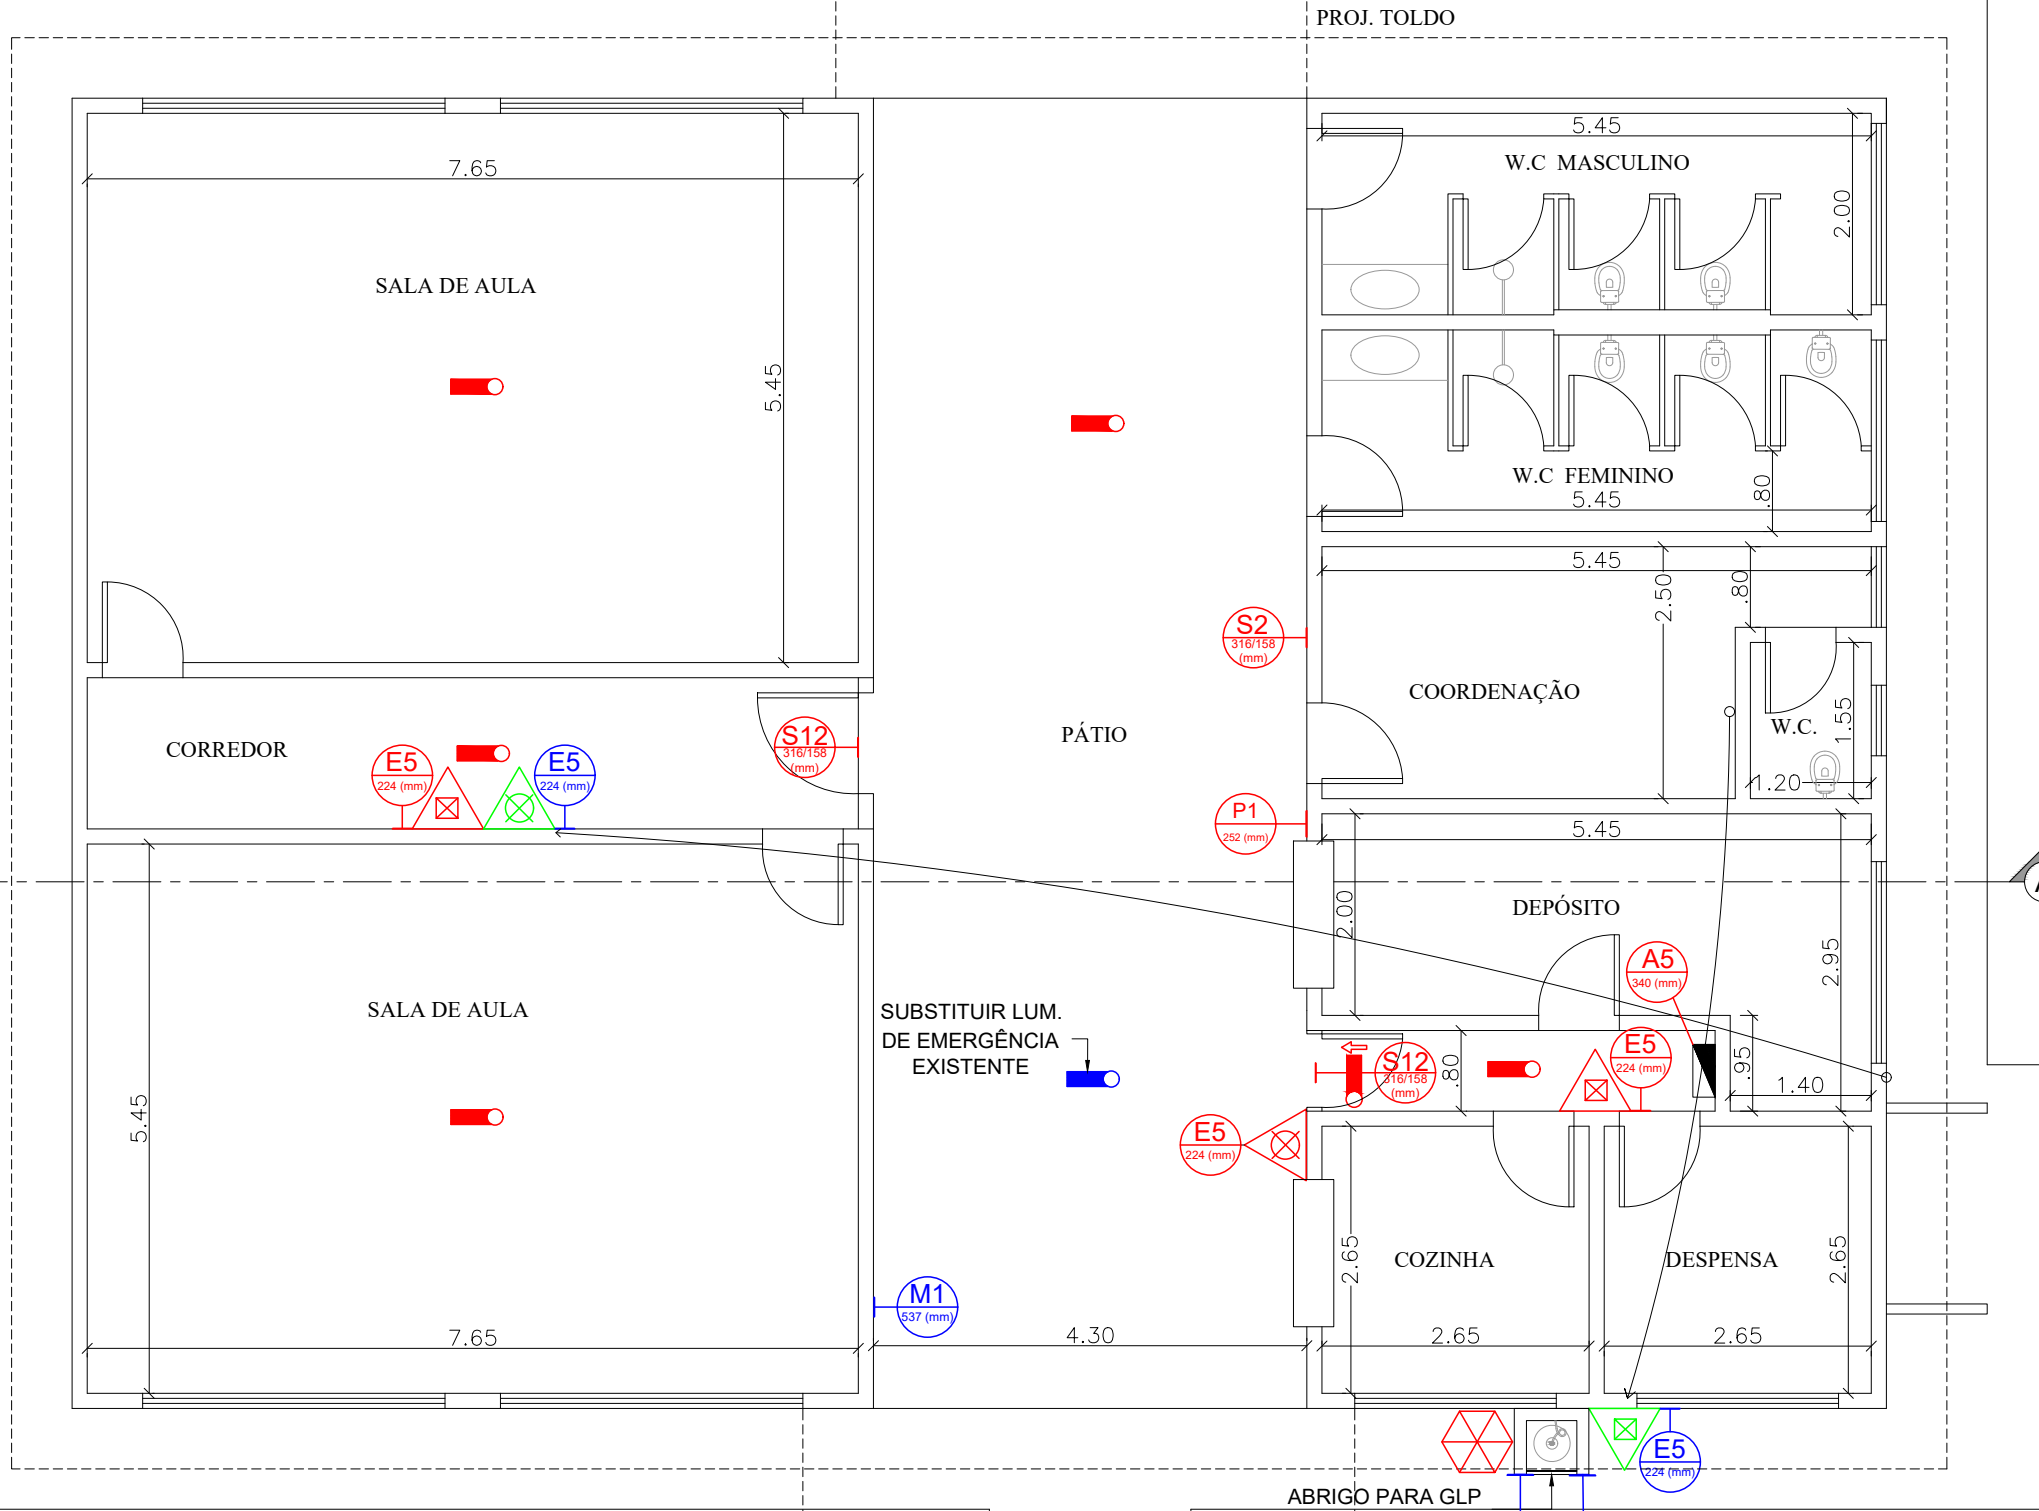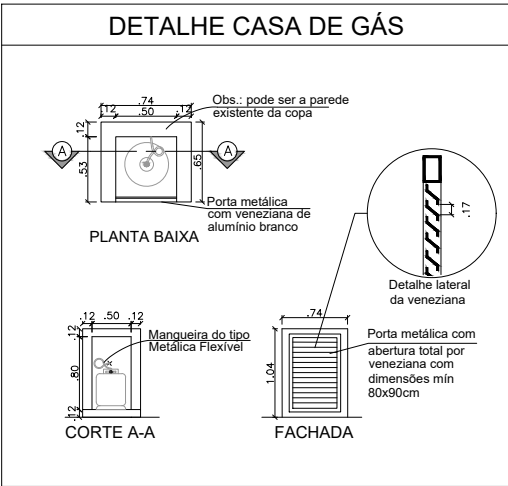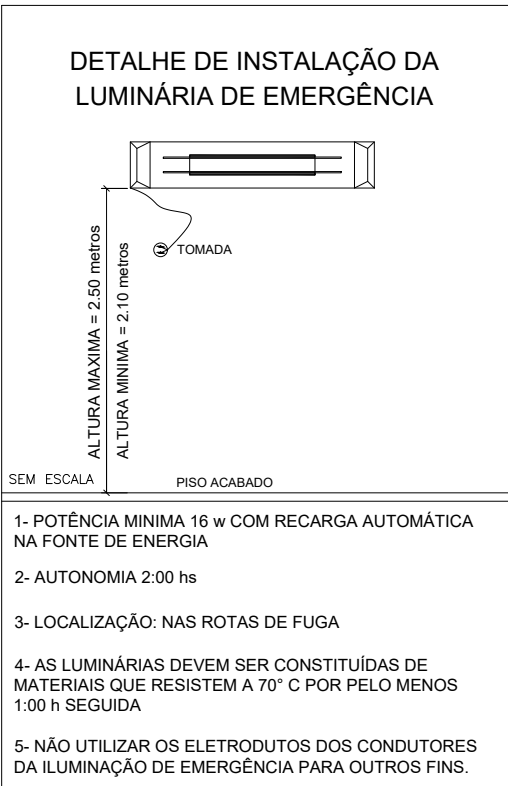

ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO DE GÁS

A Locação de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

I – cabine de proteção simples:

a) com paredes construídas em concreto ou alvenaria (blocos maciços ou vazados);

II – portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

III – em seu interior:

a) regulador de pressão adequado ao tipo de aparelho de queima; e

b) registro de corte (tipo fecho rápido) do fornecimento de gás.

Art. 56. As mangueiras para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrições:

- I – marca ou identificação do fabricante;
- II – número da NBR de fabricação;
- III – aplicação da mangueira (gás GLP/GN);
- IV – data de fabricação e/ou validade;
- V – diâmetro nominal ou classe de aplicação;
- VI – pressão máxima de trabalho; e
- VII – possuir comprimento máximo de 1,25 m para fogão e 40 cm para aquecedores de passagem a gás

Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de água, gordura, ventilação ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

Deve possuir proteção específica por extintor de incêndio, e devem ser colocados avisos que possam ser vistos de qualquer direção de acesso à central, com os seguintes dizeres “Perigo”, “Inflamável” e “Não fume!”.

A mangueira entre o aparelho e o botijão deve ser do tipo metálica flexível, de acordo com normas vigentes. É vedado o uso de mangueira plástica ou borracha.

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
TÉRREO	234,00
TOTAL CONSTRUÍDO	234,00

VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	16/03/2023	EMIÇÃO INICIAL

Proprietário ou responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CNPJ: 46.151.718/0001-80	Resp. Técnico: MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA CREA 5070605312SP
--	--

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

MINERVA
ENGENHARIA LTDA

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, CORTE AA, FACHADA FRONTAL E DETALHES

EMEI PARQUE MICKEY II			
ENDEREÇO: RUA ITORORÓ, 188, JARDIM ICARAY - BIRIGUI/SP	OCUPAÇÃO: E-5	FOLHA Nº 01/01	
ESCALA: Indicada	DATA: 16/03/2023	DESENHO: Breno Peixoto	