


INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO			
LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	PRÉ-ESCOLA
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCENDIO	
BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018		300 MJ/m² - CONFORME IT 14/2019	
EXIGÊNCIAS BÁSICAS			
ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 06/2019. ACESSO PELA RUA WALDOMIRO ROTONDARO, 2350		
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019. Edificação isenta, conforme item A.2.3.2, Anexo A, IT 08/2019.		
CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (Atende a IT 10/2019)	PISO Classes I, II-A, III-A e IV-A	PAREDE E DIVISÓRIA Classes I, II-A e III-A	TETO E FORRO Classes I e II-A
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	PERCURSO MÁXIMO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019		
BRIGADA DE INCÊNDIO	A SER INSTALADA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2019.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTÔNOMOS AS INSTALAÇÕES ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA ABNT NBR 10898.		
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDE A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2019 E EM CONFORMIDADE COM A NBR 17240/2010. CENTRAL DE ALARME NA DIRETORIA, SOB VIGILÂNCIA PERMANENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.		
EXTINTORES DE INCÊNDIO	DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019.		
	ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A PÓ QUÍMICO SECO (BC) - 20-B-C		
SISTEMA DE HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2019 SISTEMA TIPO 2 / ESQUICHO REGULÁVEL - Ø 40mm / MANGUEIRA - 30m DE COMPRIMENTO - Ø 40 mm RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - 8.000 LITROS ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGADESL.		
GLP	EDIFICAÇÃO POSSUI GLP 4 x P45		

S I M B O L O G I A		
SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
		CENTRAL DE ALARME
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
		BOMBA DE INCÊNDIO
SISTEMA DE HIDRANTES		RESERVA DE INCÊNDIO
		HIDRANTE SIMPLES
		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.
EXTINTORES PORTÁTEIS		REGISTRO DE RECALQUE
		PÓ QUÍMICO SECO BC
		ÁGUA PRESSURIZADA
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA		
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		
INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA		
ACESSO DE VIATURAS DO CB		
CENTRAL PREDIAL DE GLP		
QUADRO ELÉTRICO		








RESUMO DAS ADEQUAÇÕES		
EQUIP.	INTERVENÇÃO	QUANT.
	ADICIONAR PLACAS M1, P1, A2 E A5	1 UN. (CADA)
	ADICIONAR PLACAS S2, E1 E S3	2 UN. (CADA)
	RELOCAR EXTINTORES PQS E ADICIONAR SUAS RESPECTIVAS PLACAS E5	2 UN. (CADA)
	RELOCAR EXTINTOR AP	1 UN.
	ADICIONAR EXTINTOR PQS E SUA RESPECTIVA PLACA E5	1 UN.
	SUBSTITUIR BLOCO AUTÔNOMO	9 UN.
	ADICIONAR PLACA E7	1 UN.

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
PRÉDIO PRINCIPAL	1.082,67
BANHEIROS E ASSEMBLADOS	139,45
TOTAL CONSTRUÍDO	1.222,12

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES	
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANter POSIÇÃO
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR
	EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

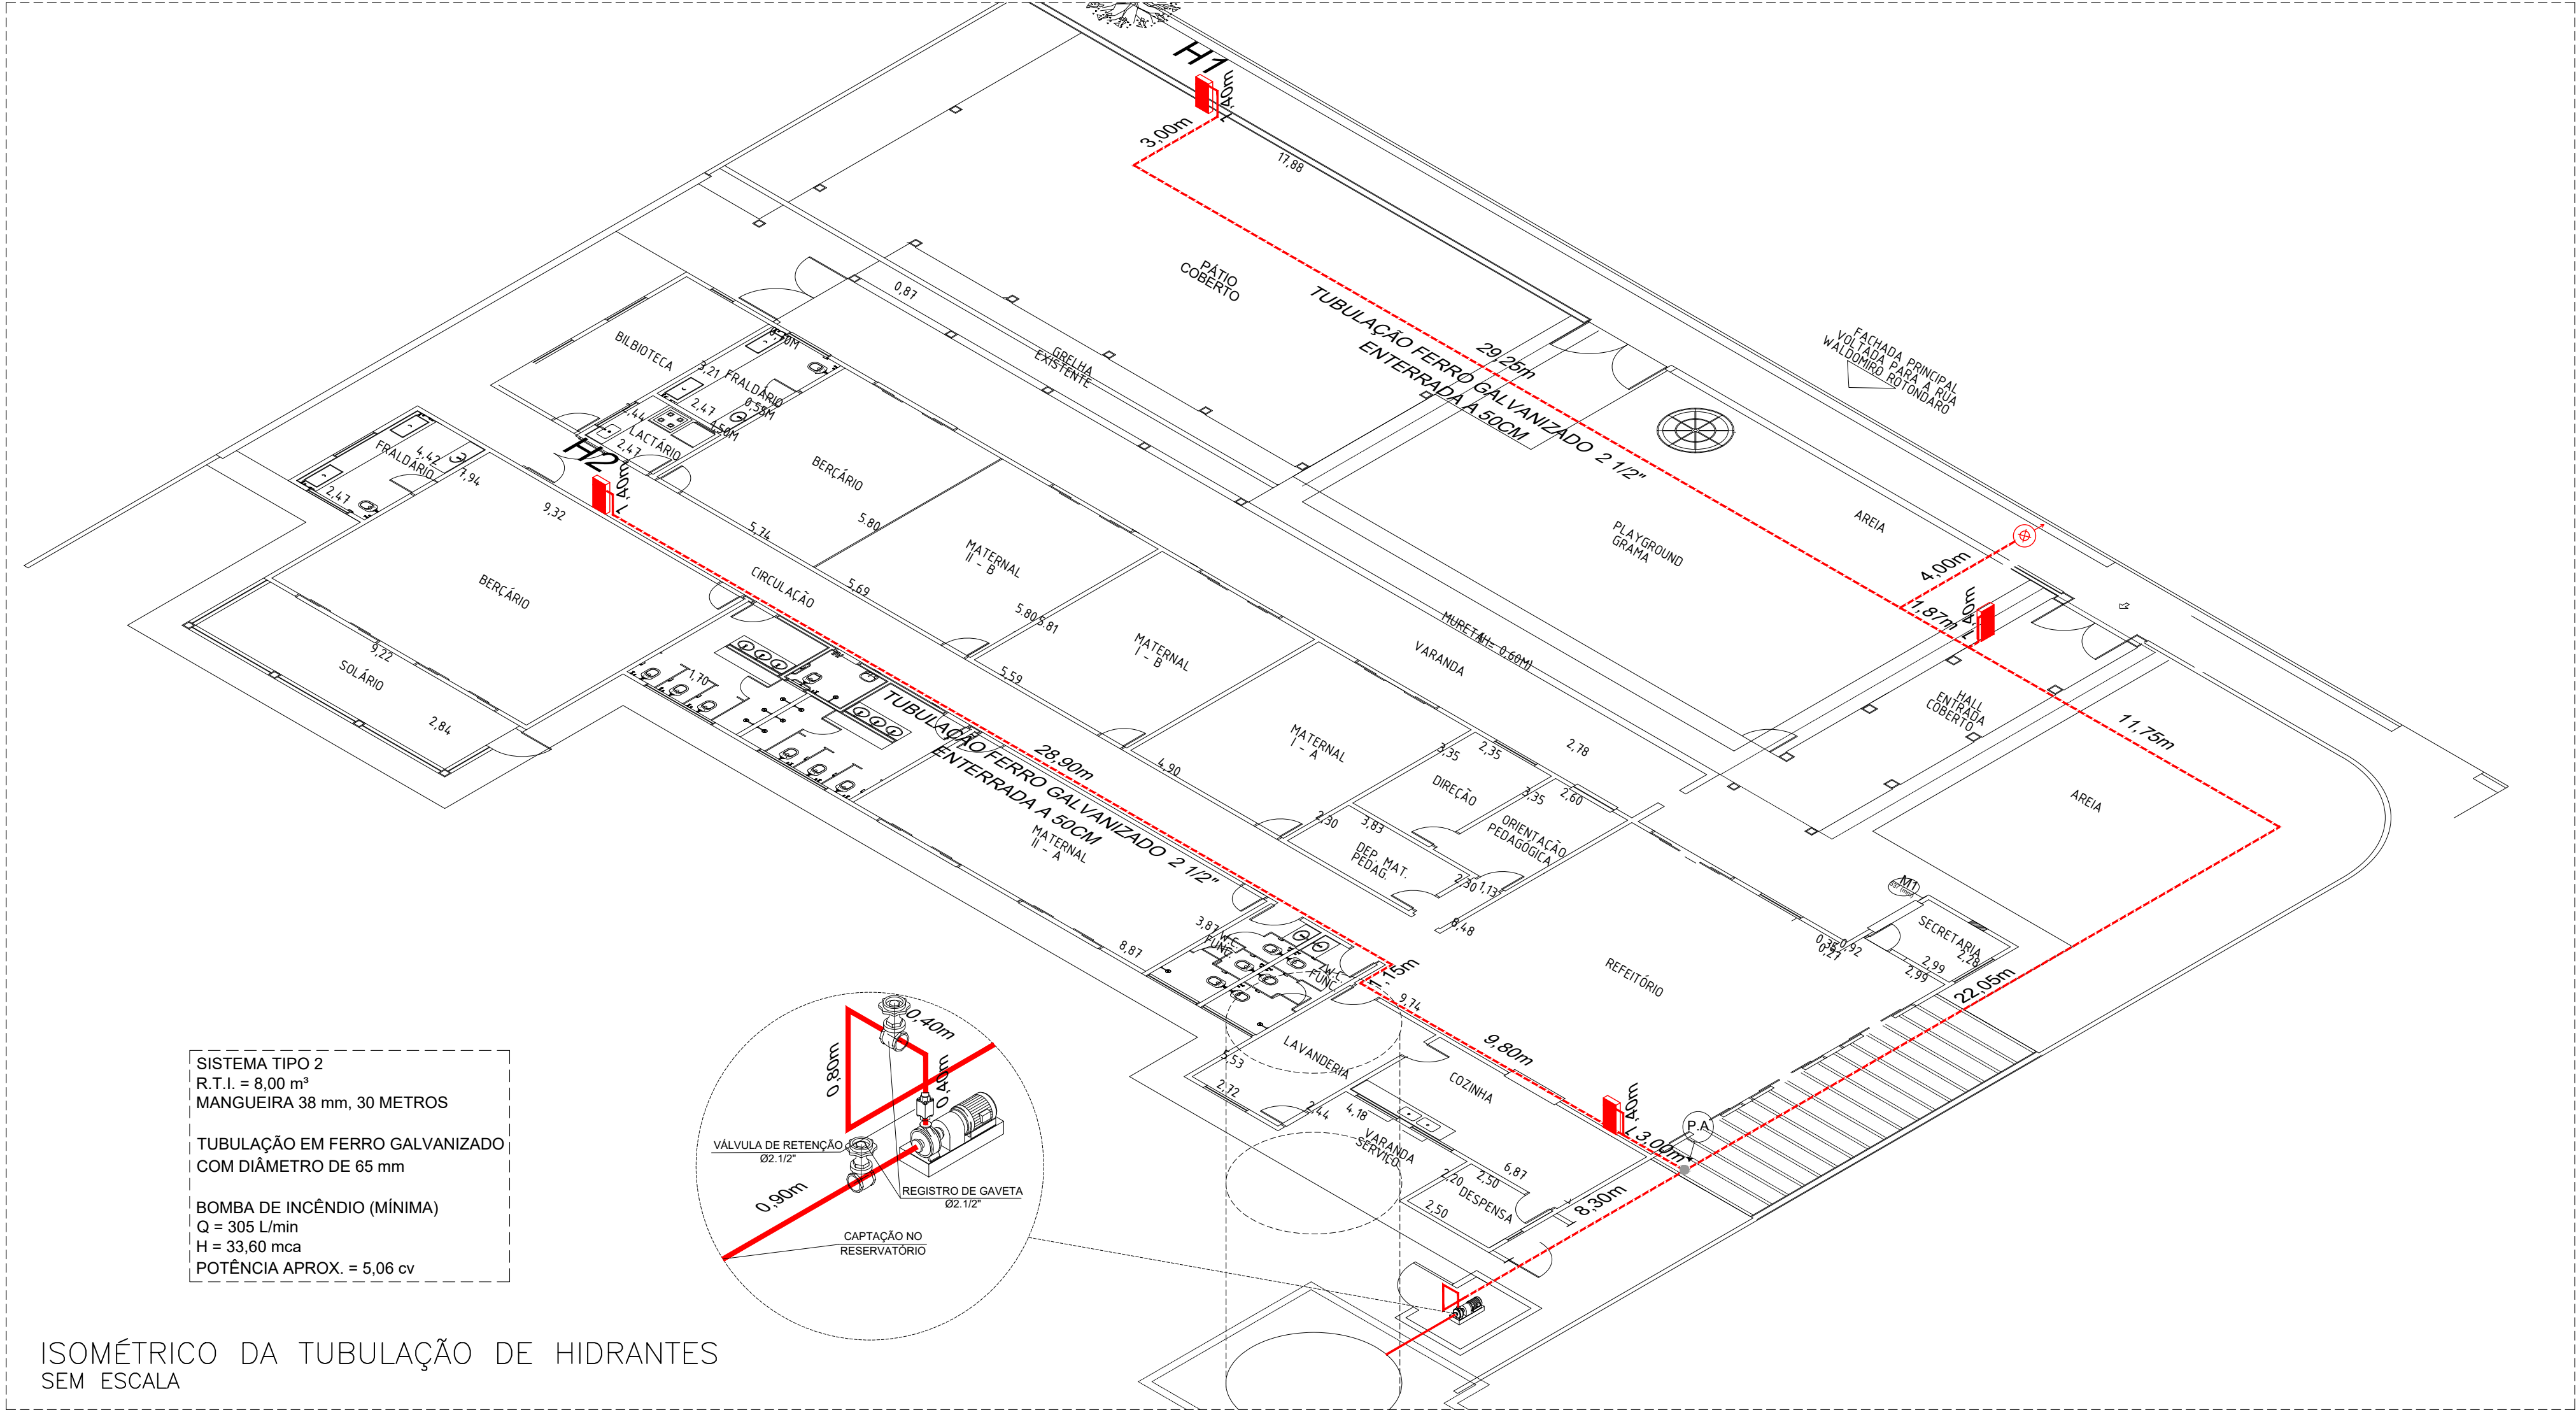

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO COD. E2
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S2		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO COD. E3
	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO COD. S3		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5
	CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO COD. A2		ALARME SONORO COD. E1
	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO COD. A5		ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE COD. E7
	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO		PROIBIDO FUMAR COD. P1

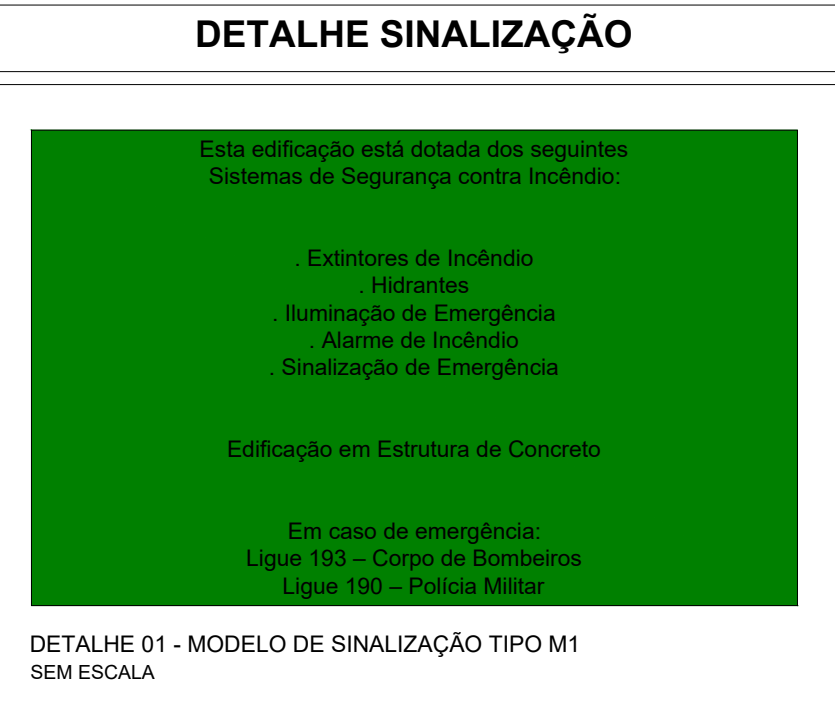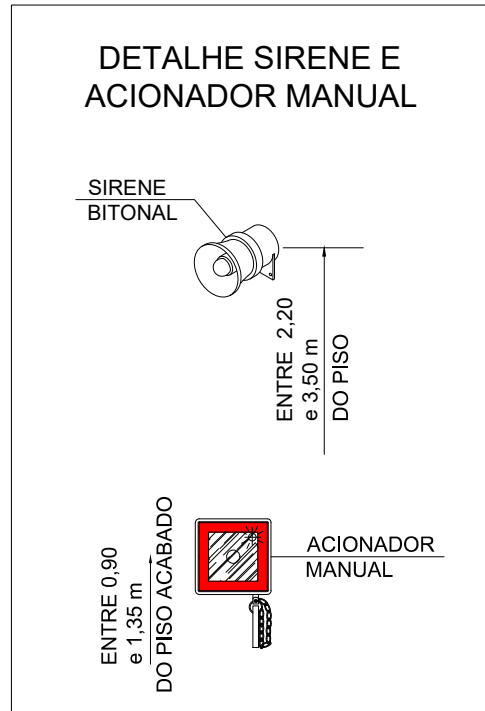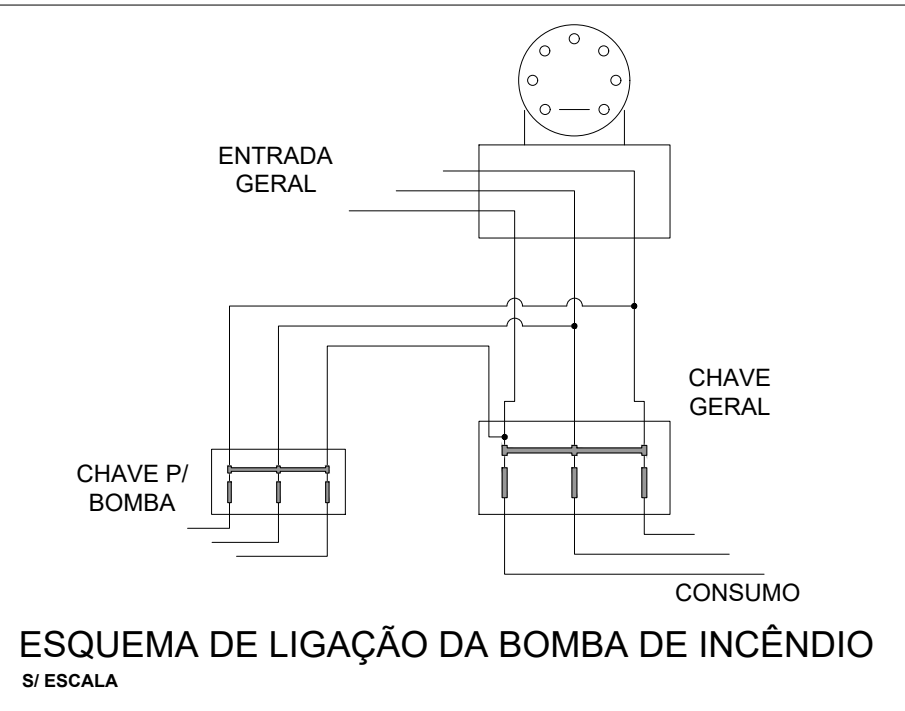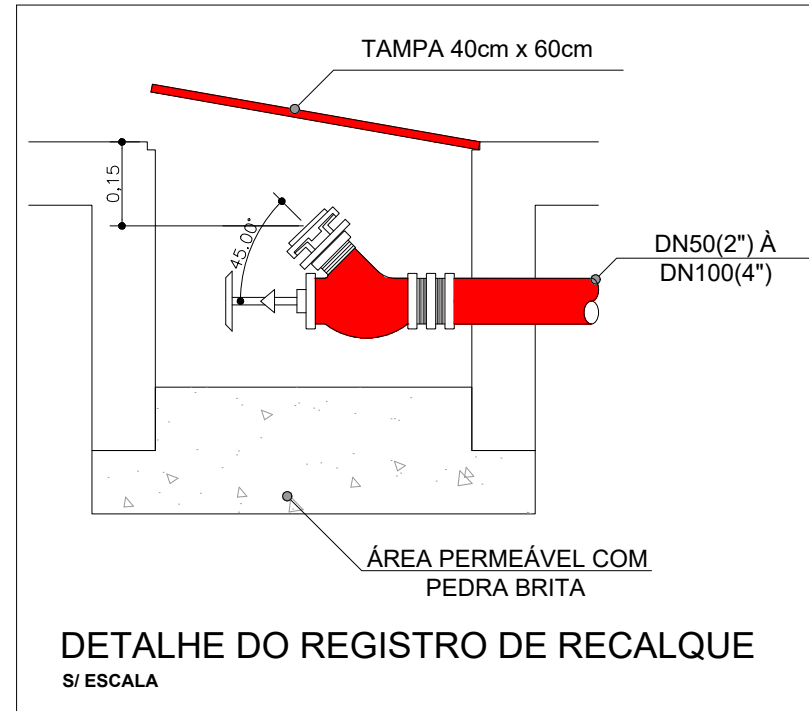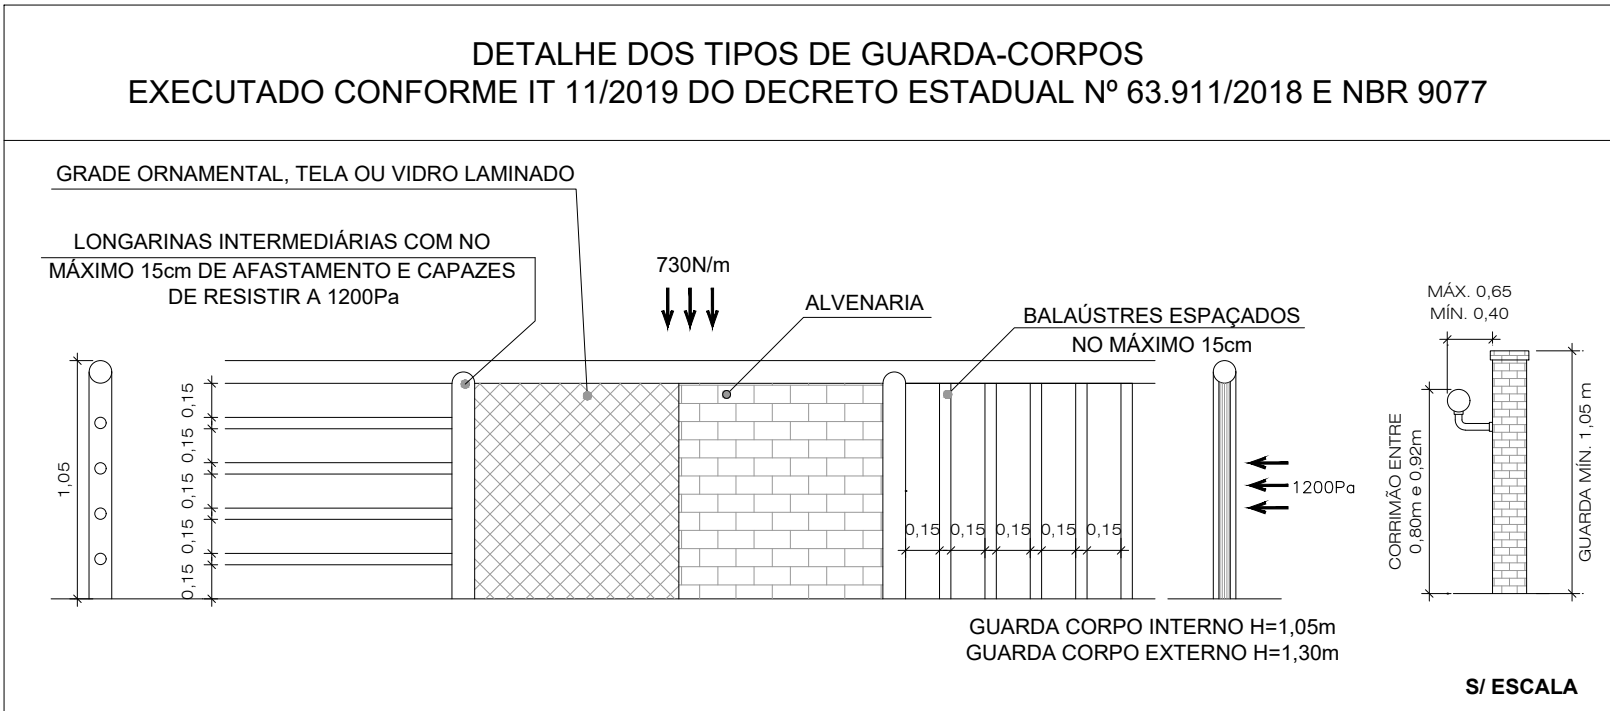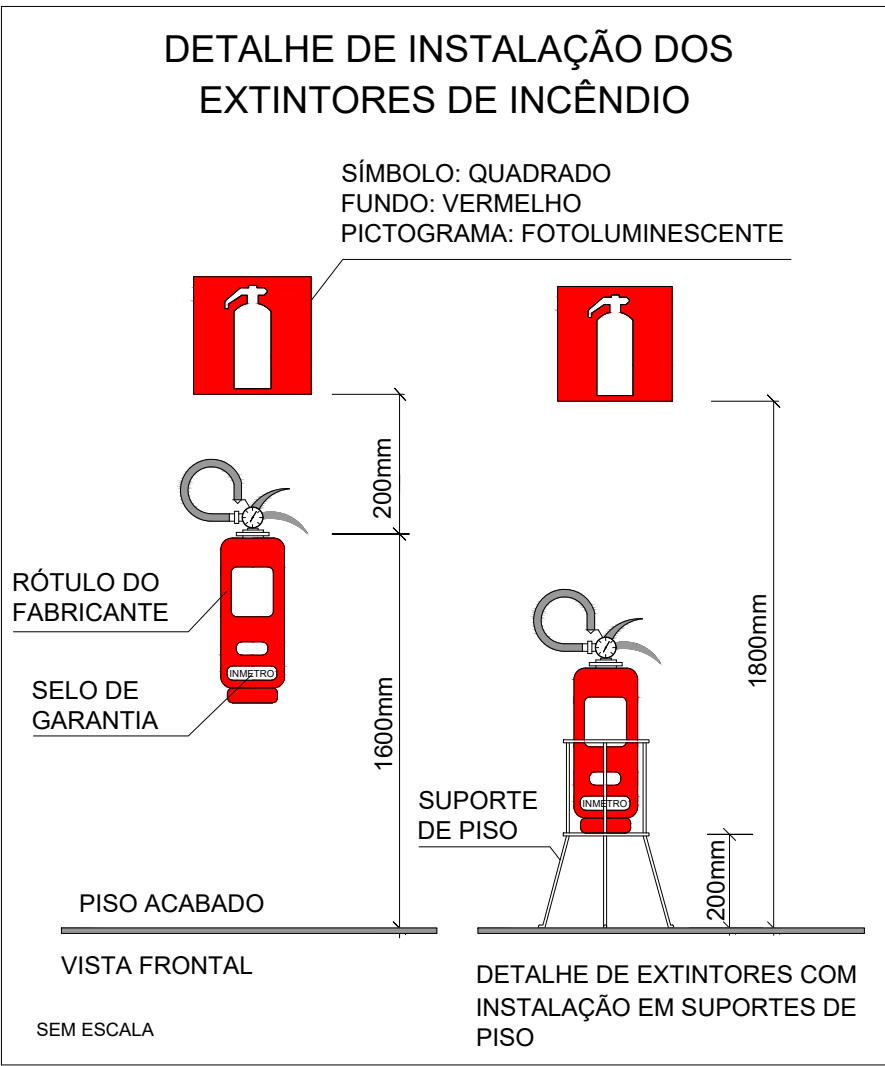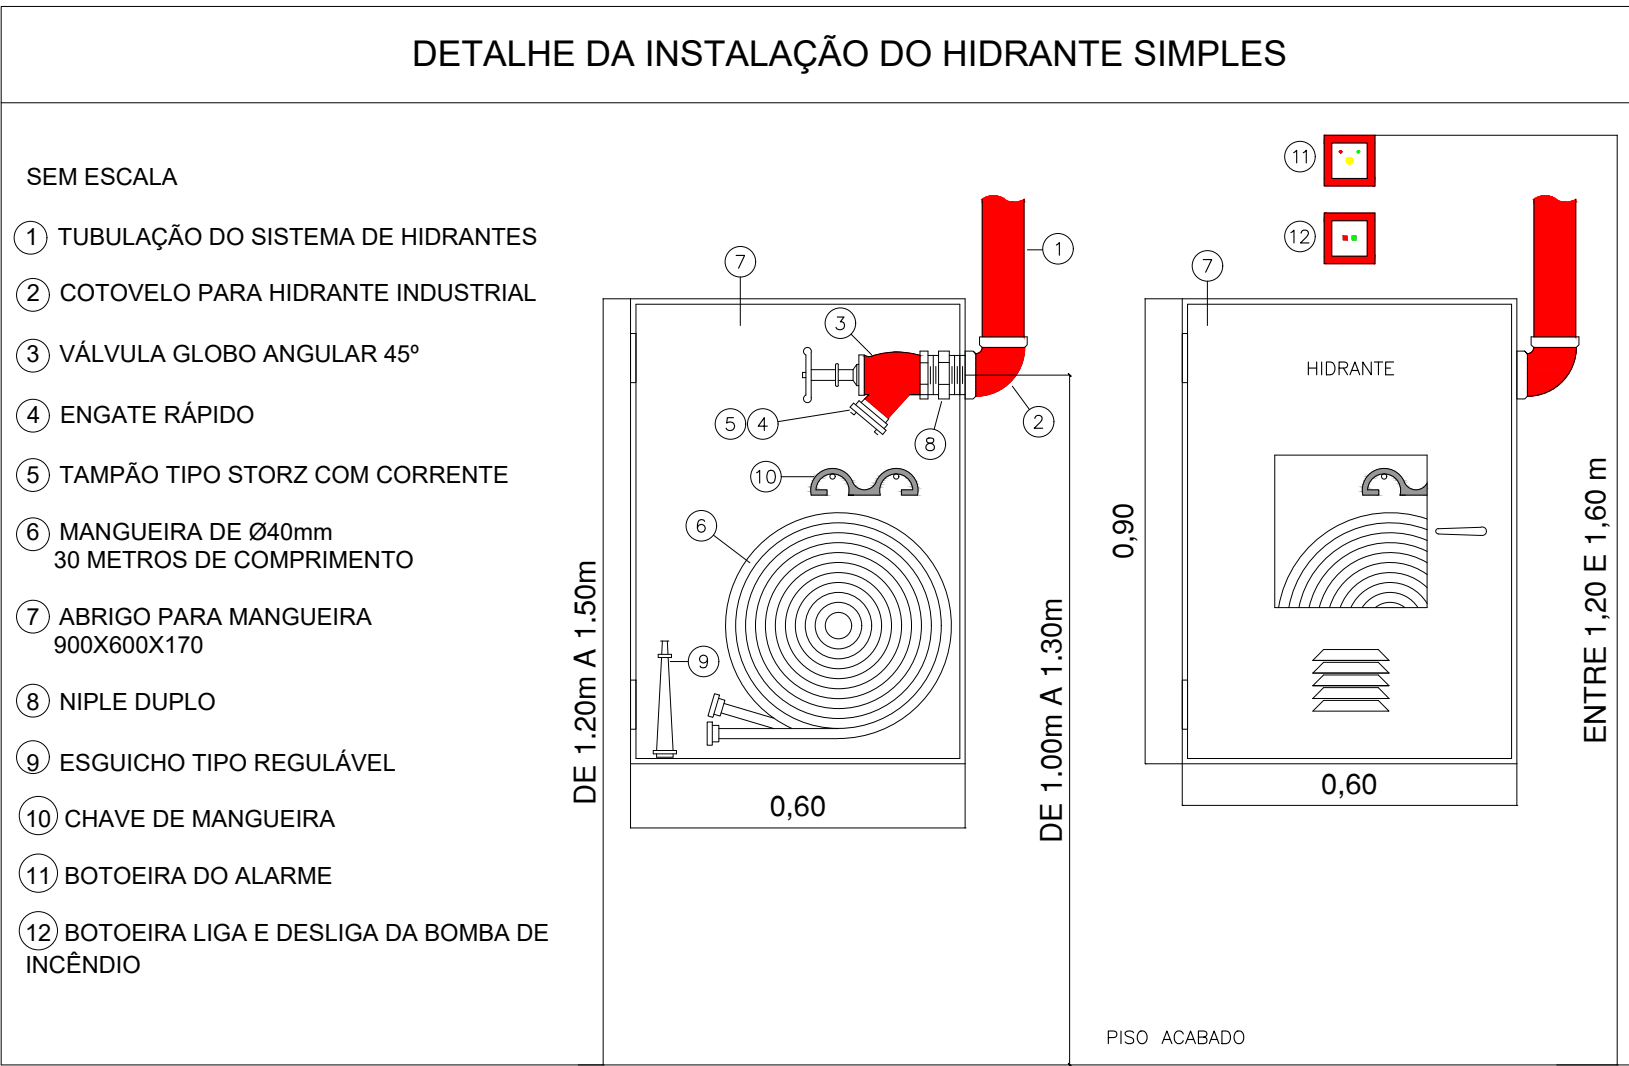

VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	01/04/2023	EMISSION INICIAL

Proprietário ou responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CNPJ: 48.151.718/0001-80	Resp. Técnico: MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA CREA 5070605312SP
--	--

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	MINERVA ENGENHARIA LTDA Minerva Engenharia Ltda Avenida Afonso Pena, 1206 - Tírol CEP 59020-265 - Natal - RN Fone: (84) 3081-6567
--	---


CONTEÚDO: NOTAS, DETALHES E ISOMÉTRICO

CEI PROF.ª MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

ENDEREÇO: RUA WALDOMIRO ROTONDARO, 2350 - RES. JARDIM SANTA LUZIA, BIRIGUI/SP	OCUPAÇÃO: E-5	FOLHA Nº
---	---------------	----------

ESCALA: Indicada	DATA: 01/04/2023	DESENHO: Breno Peixoto
------------------	------------------	------------------------

01/02

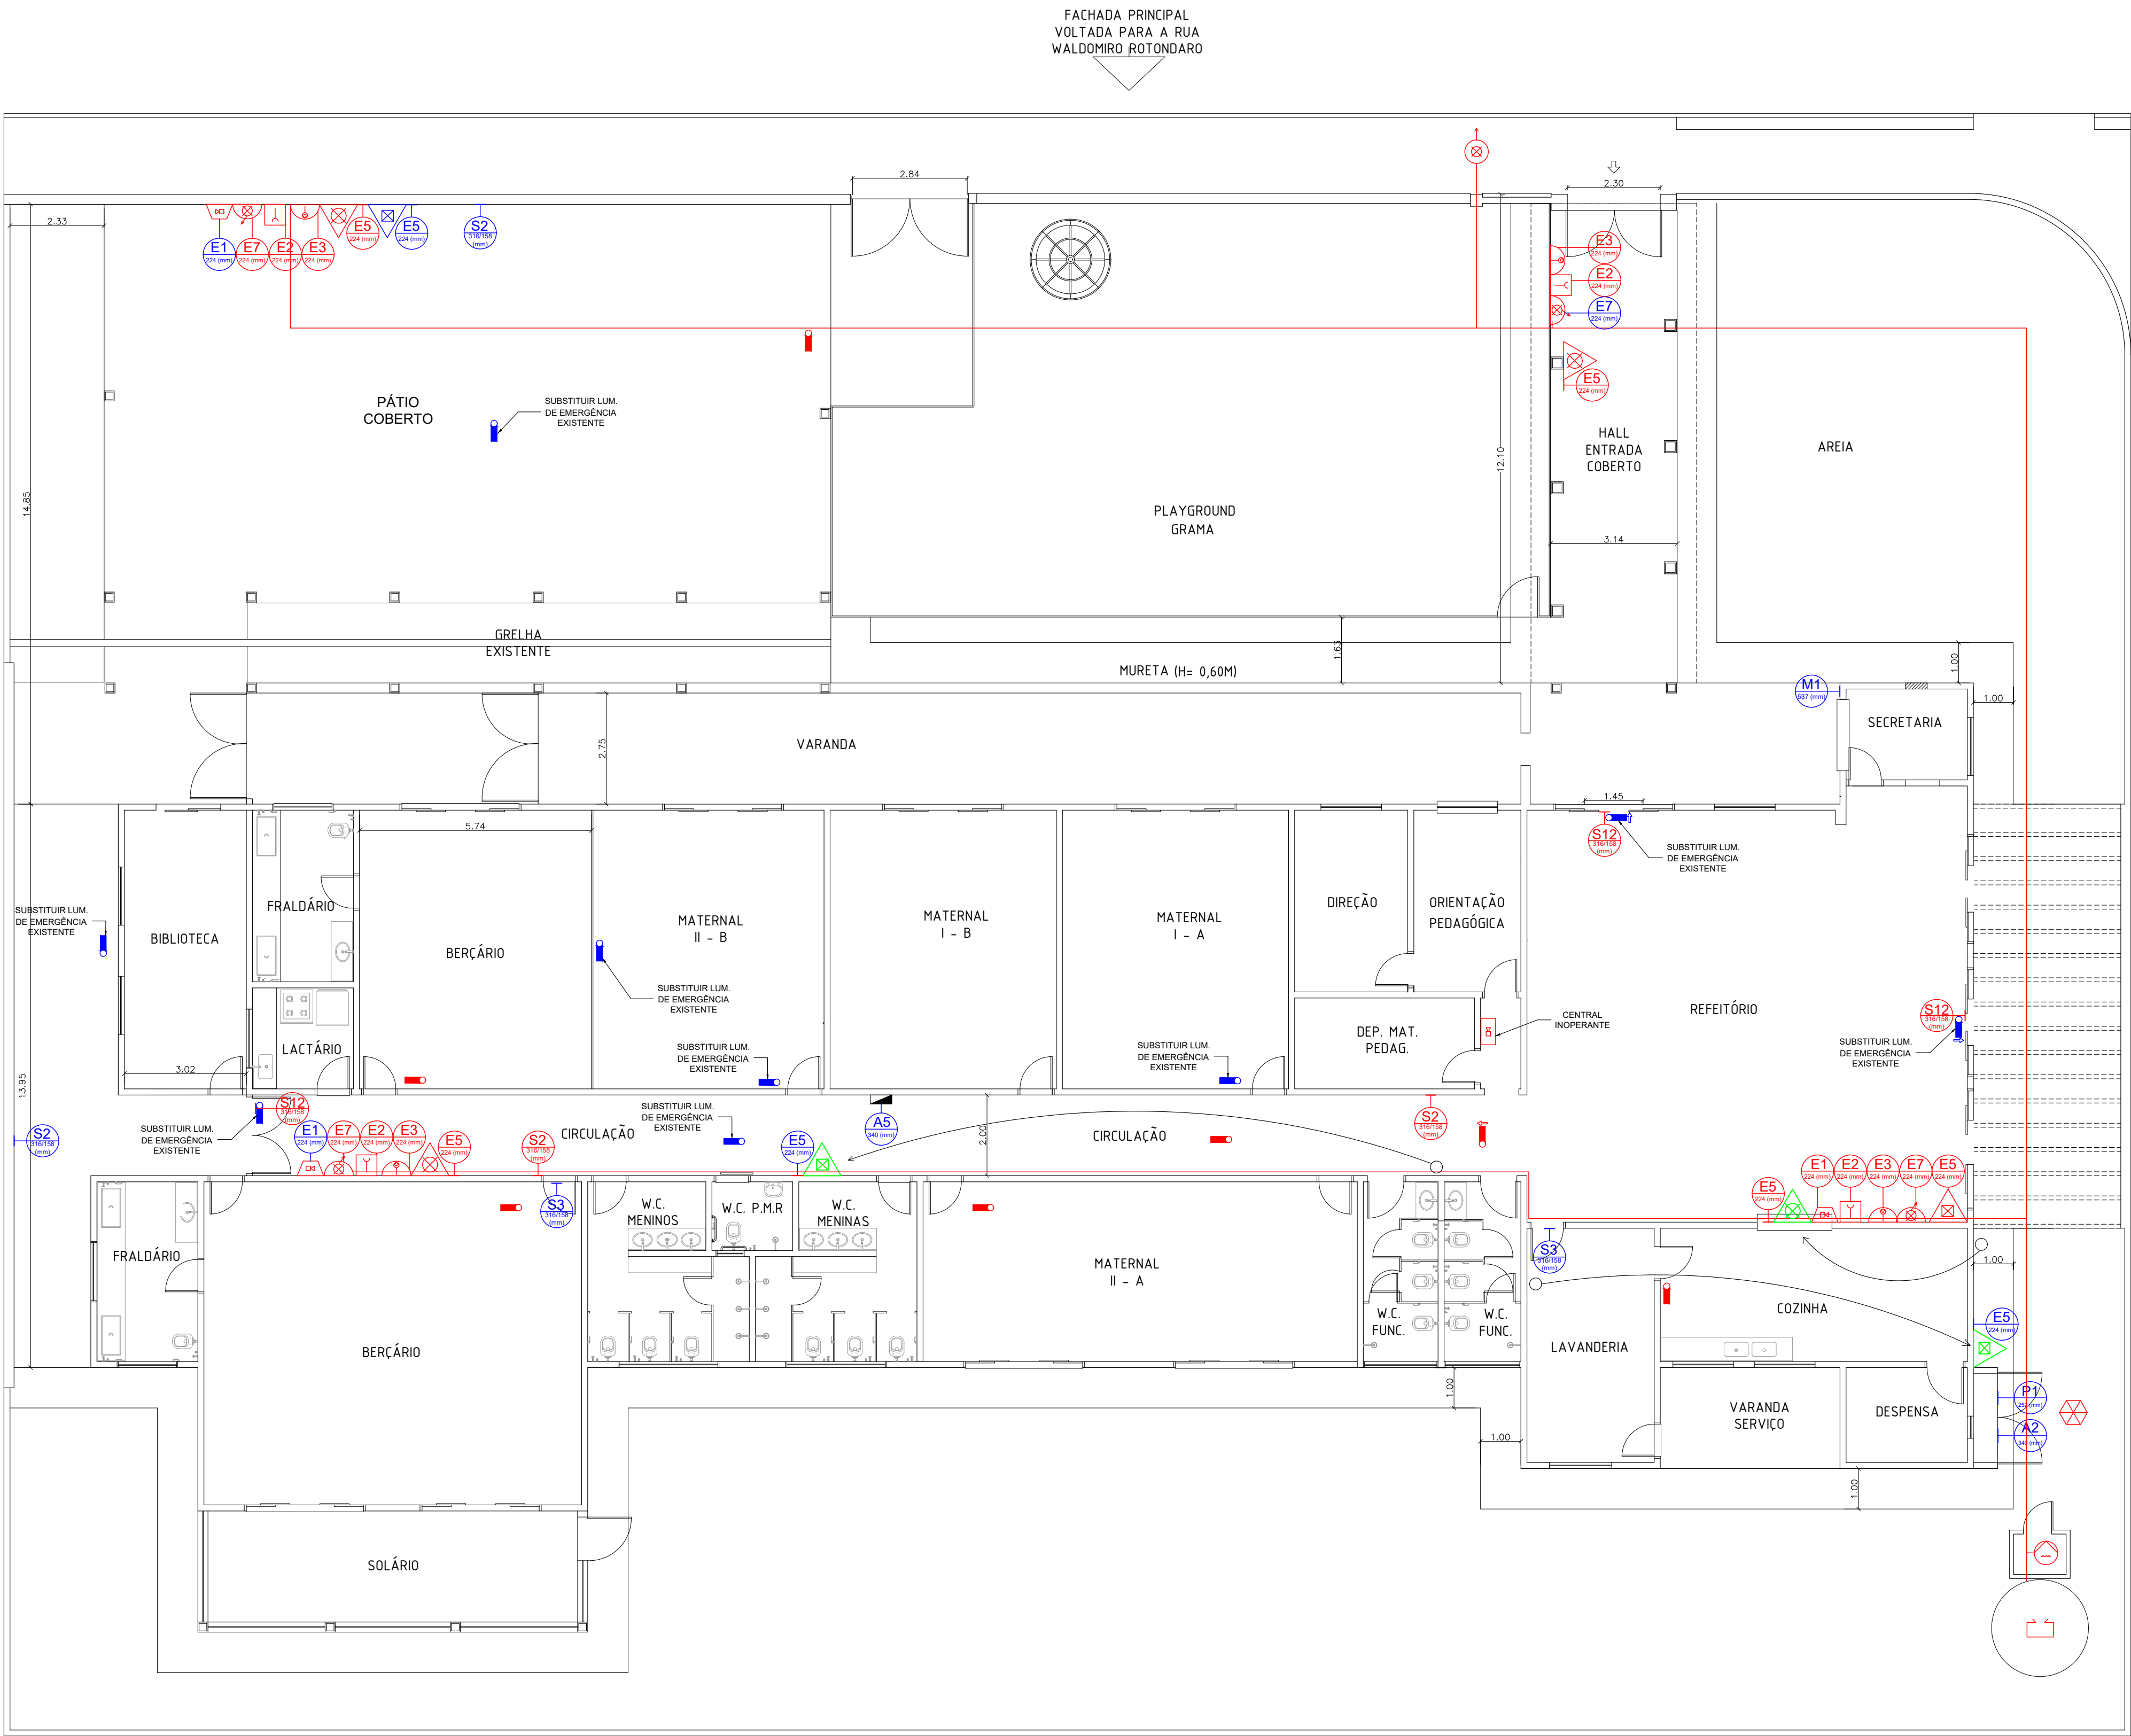

PLANTA BAIXA – MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
ESC 1:100

SIMBOLOGIA		
SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
		CENTRAL DE ALARME
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
SISTEMA DE HIDRANTES		BOMBA DE INCÊNDIO
		RESERVA DE INCÊNDIO
		HIDRANTE SIMPLES
		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.
		REGISTRO DE RECALQUE
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO BC
		ÁGUA PRESSURIZADA
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
		INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA
		ACESSO DE VIATURAS DO CB
		CENTRAL PREDIAL DE GLP
		QUADRO ELÉTRICO

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES
POR CORES

	EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANTER POSIÇÃO
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR
	EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	01/04/2023	EMIÇÃO INICIAL

Proprietário ou responsável pelo uso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Resp. Técnico:
MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA
CREA 5070605312SP

PROJETO DE PROTEÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

MINERVA
ENGENHARIA LTDA
Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Titul
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

CEI PROF.ª MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

ENDEREÇO: RUA WALDOMIRO ROTONDARO, 2350 - RES. JARDIM SANTA LUZIA, BIRIGUI/SP	OCUPAÇÃO: E-5	FOLHA Nº
ESCALA: Indicada	DATA: 01/04/2023	DESENHO: Breno Peixoto

02/02