

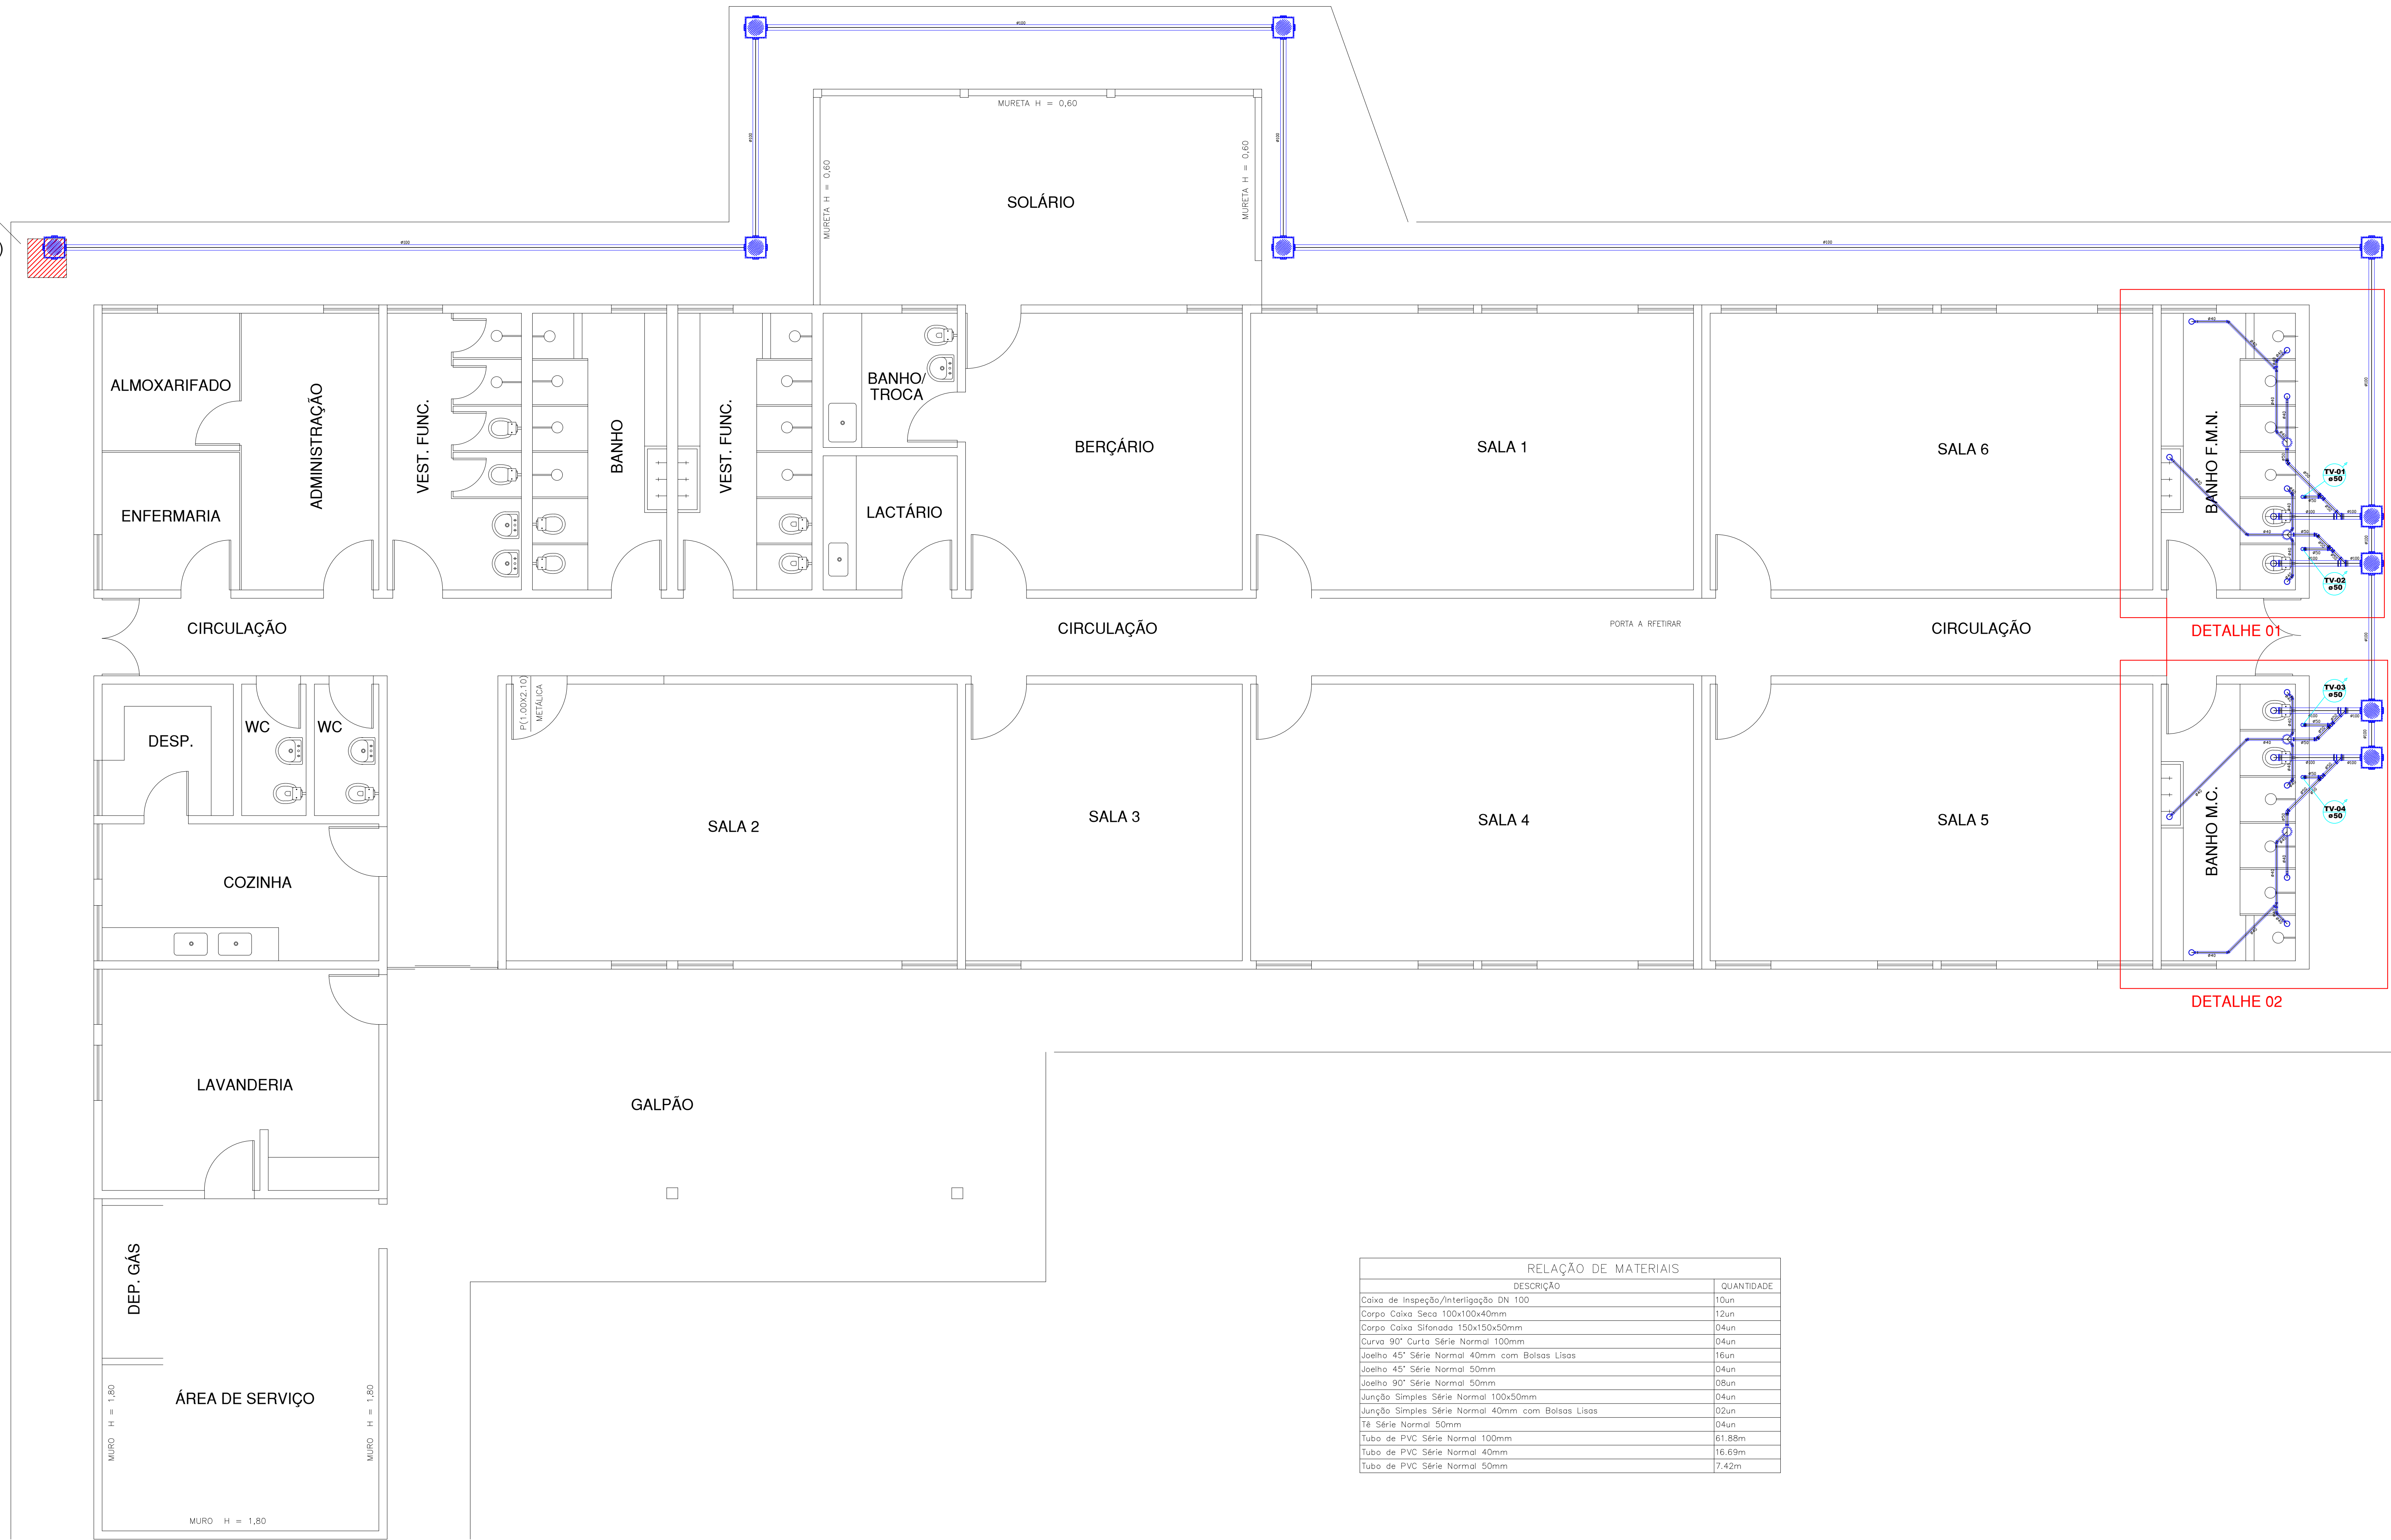


RUA FIORAVANTE ZIN

Caixa de inspeção de esgoto existente (substituir por Caixa de inspeção de PVC)

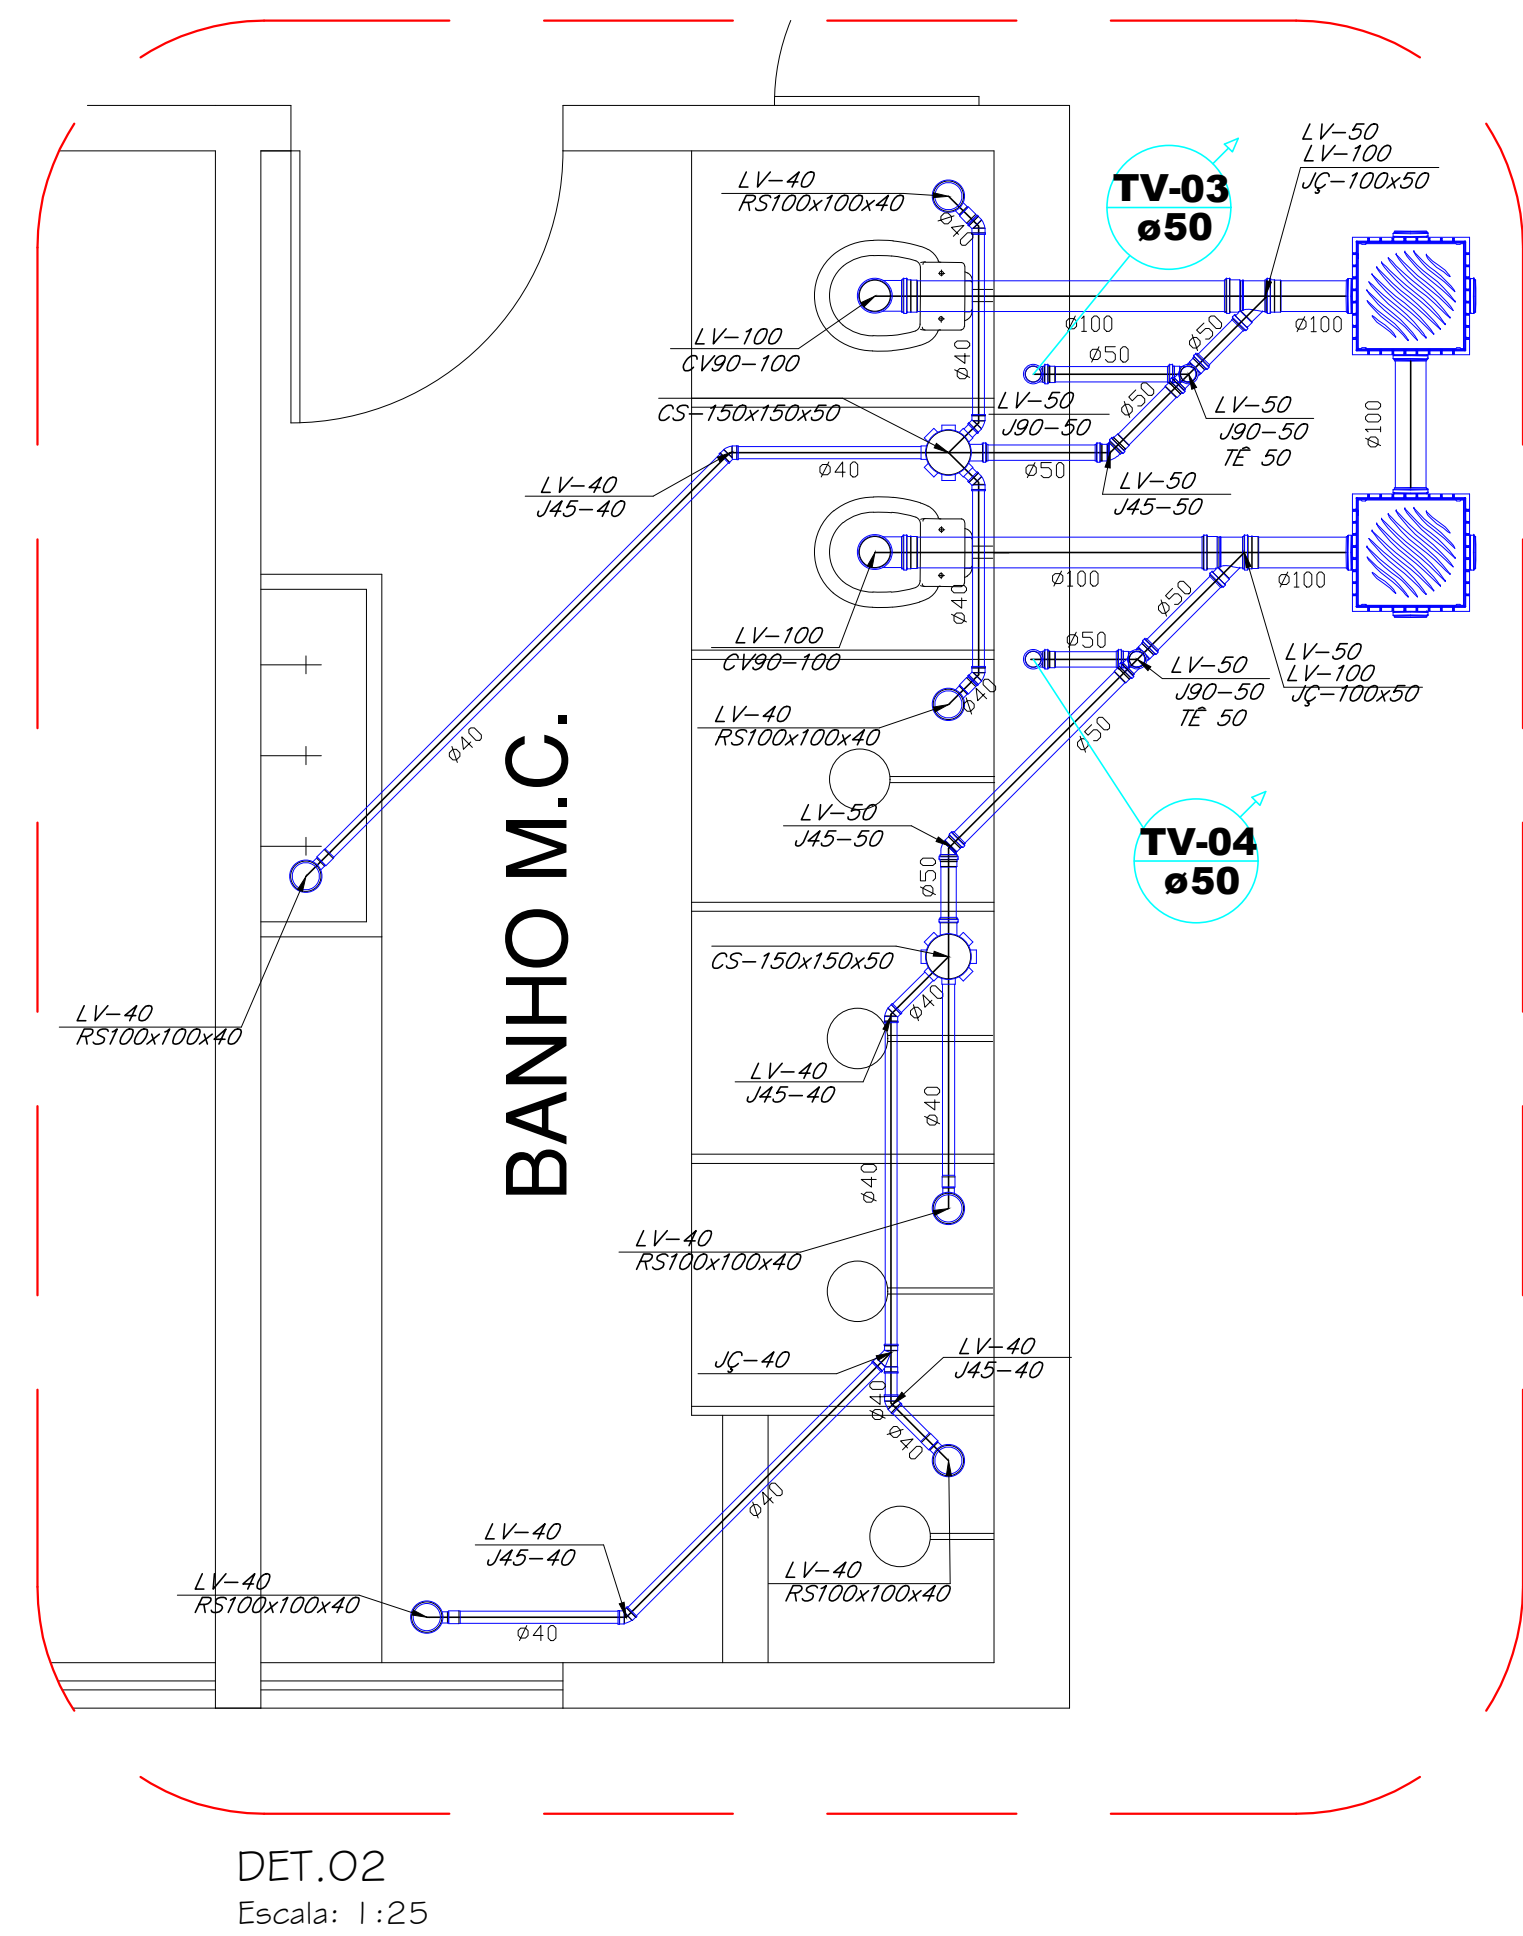

RELAÇÃO DE MATERIAIS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Caixa de inspeção/interligação DN 100	15un
Corpo Caixa Selo 100x100x40mm	12un
Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm	04un
Curva 90° Curta Série Normal 100mm	04un
Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolso Liso	16un
Joelho 45° Série Normal 50mm	04un
Joelho 90° Série Normal 50mm	09un
Junção Simples Série Normal 100x50mm	04un
Junção Simples Série Normal 40mm com Bolso Liso	02un
Tê Série Normal 50mm	04un
Tubo de PVC Série Normal 100mm	61,88m
Tubo de PVC Série Normal 40mm	16,69m
Tubo de PVC Série Normal 50mm	7,42m

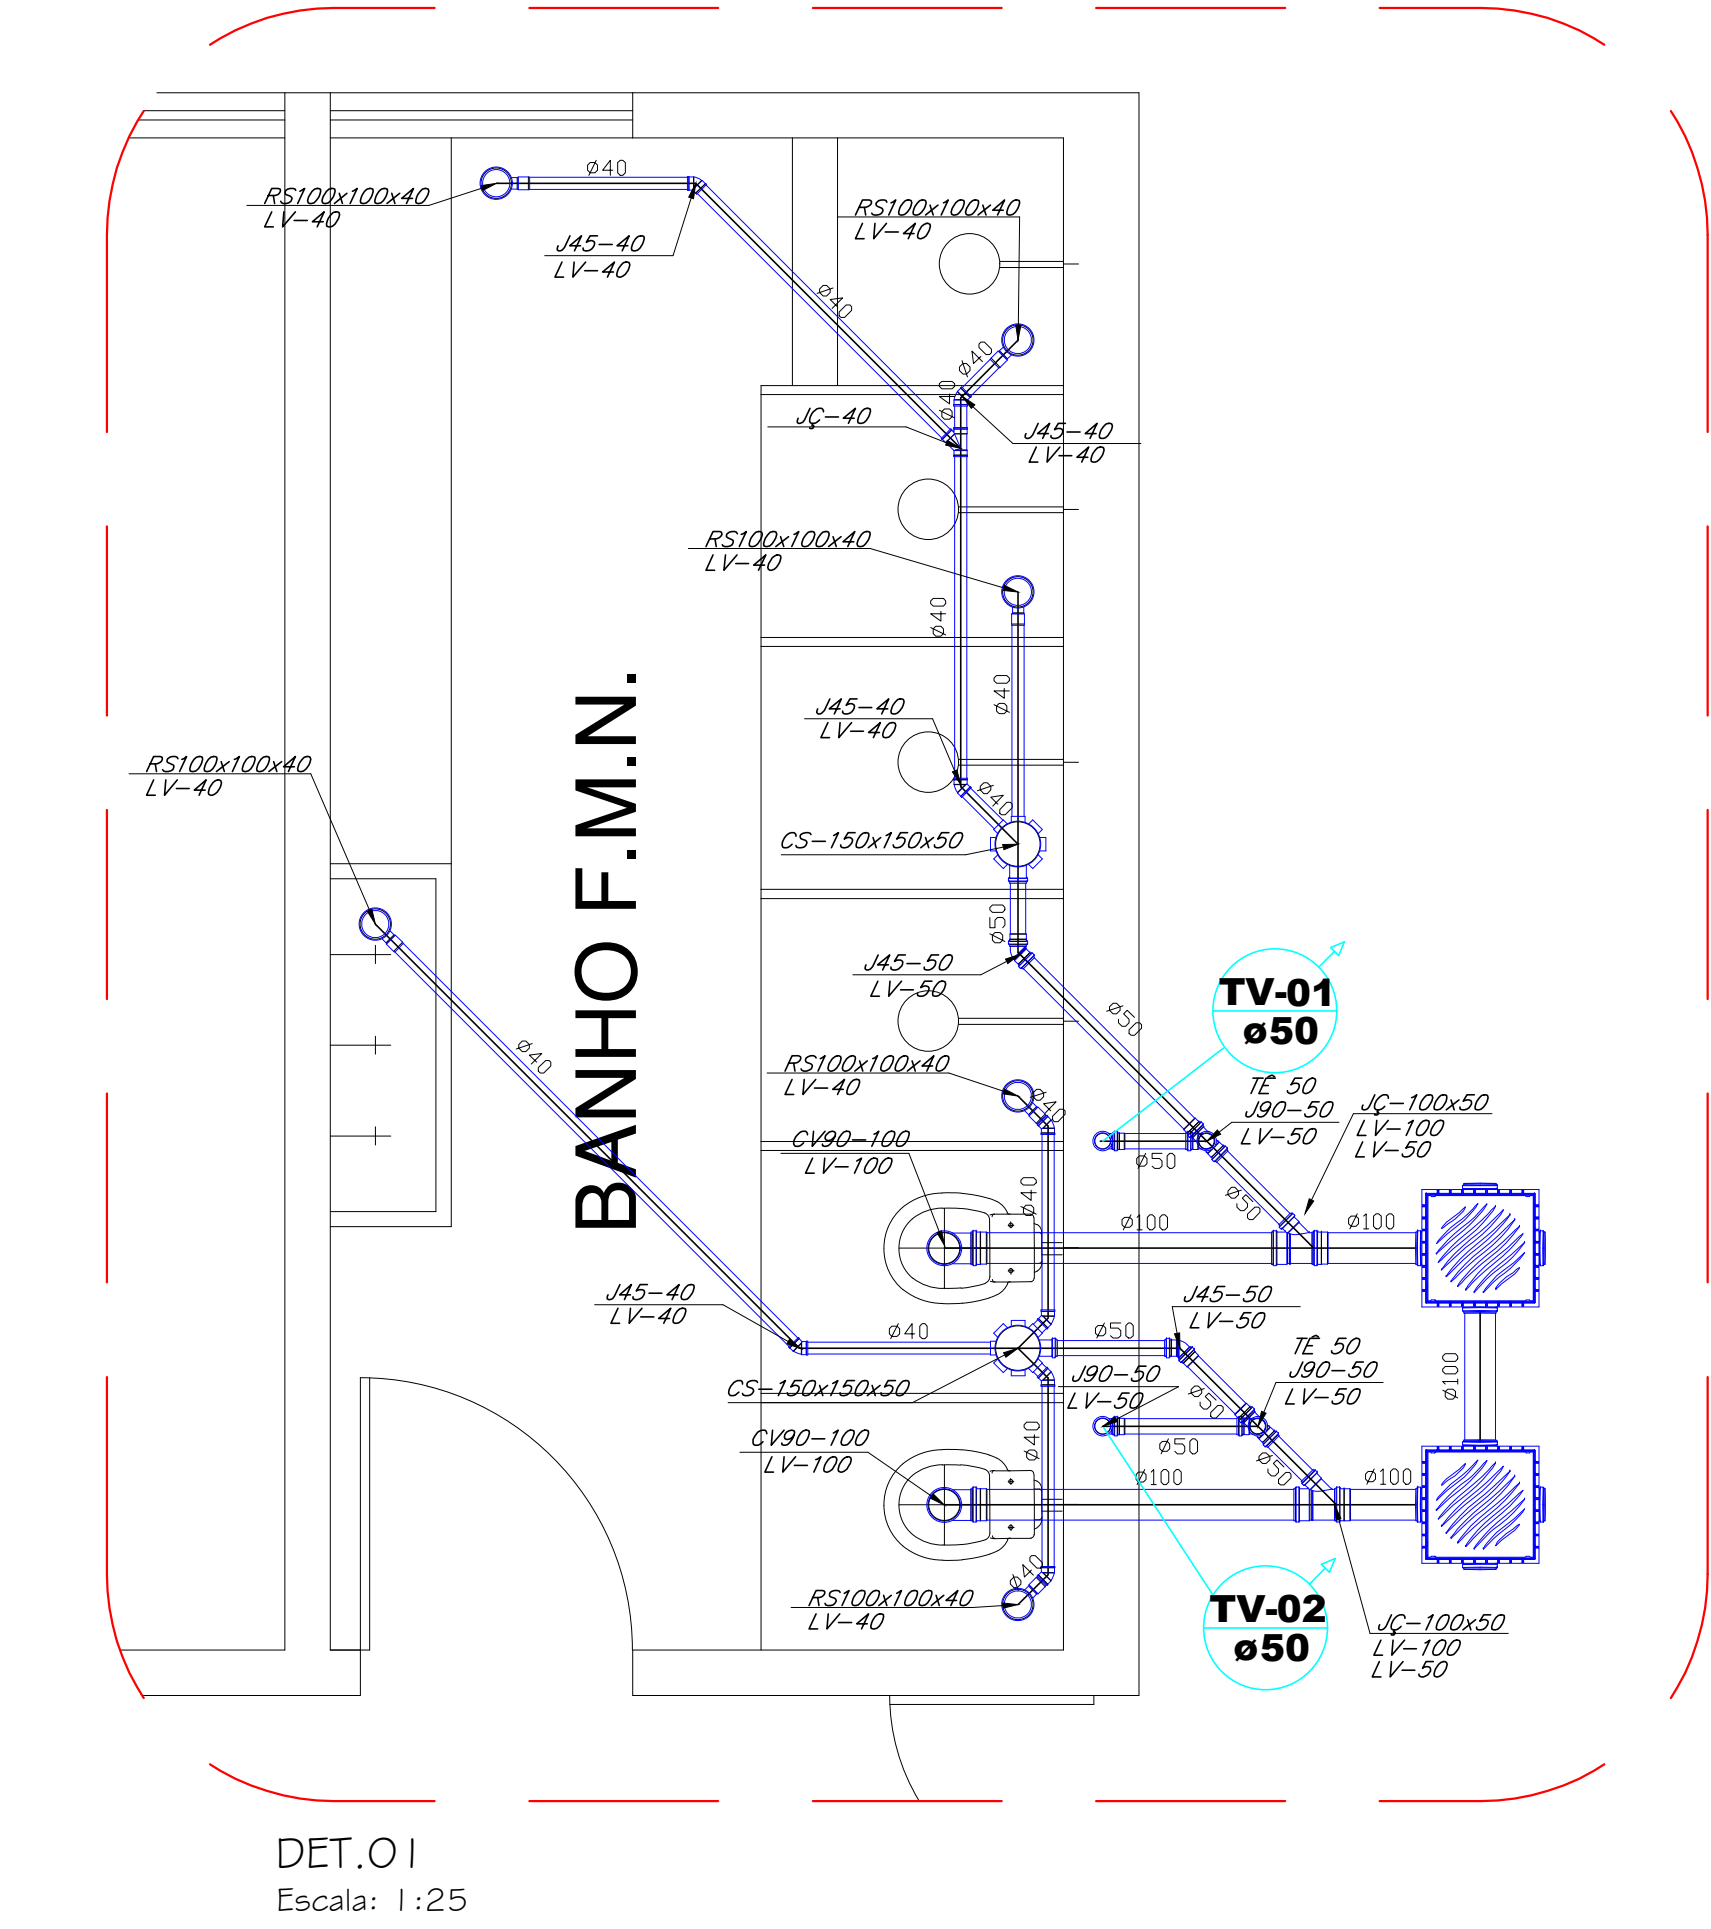

PROJETO DE ÁGUA FRIA

FOLHA ÚNICA

PLANTA DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA ESCOLA - CEI - BELLA CLARK

180x180

RUA FIORAVANTE ZIN, 100

UNIC-5

JARDIM IPANEMA

BARRIO

BIRIGUI - ESTADO DE SÃO PAULO

CEI-428

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP.

000000000000

SITUAÇÃO: Sem obra

VER DESENHO

ÁREAS:
ÁREA DO TERRENO 3.302,50 m2
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 488,64 m2
ÁREA A AMPLIAR 187,12 m2

RESPONSÁVEIS:

CRISTIANO SALMEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS
MILTON LOT JUNIOR

Responsável Técnico
THEMYS BARBERI JORGE
Ingenheira Civil
CREA-SP - 550462790

Data: 26/01/2018
Desenho:

DESPACHOS:

RUA BENJAMIN STROZZI

PAVIMENTO TERREO
Planta Baixa: Esgoto
Escala: 1:50